





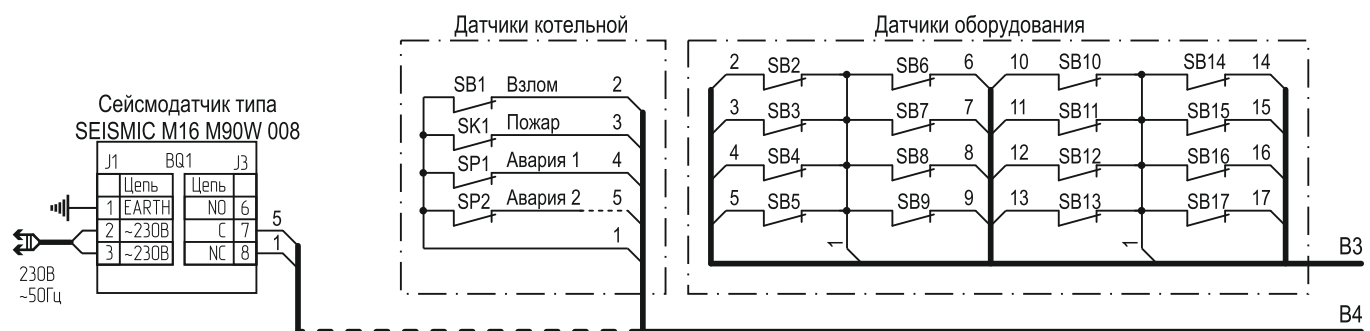


Схема подключения датчиков с нормально разомкнутыми контактами

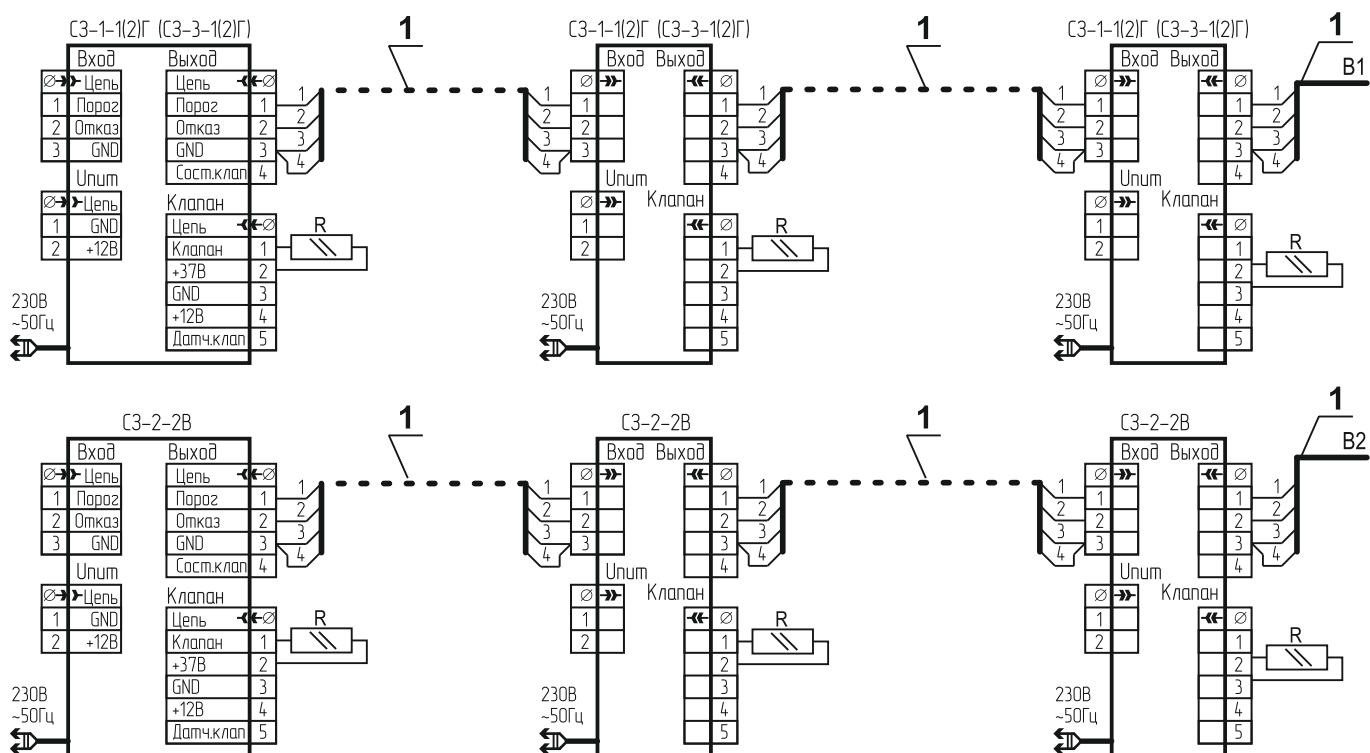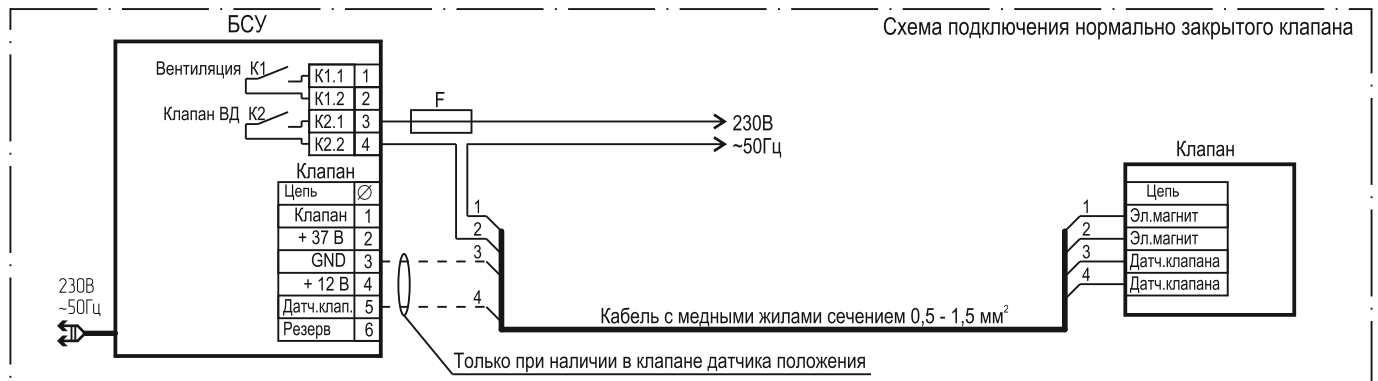

- 1 - кабель типа КСПВ 4х0,4 (UTP-2);
- 2 - кабель клапана
- 3 - кабель с медными жилами сечением 0,2 ... 1,0 мм², например, два кабеля UTP-4;
- R - имитатор клапана (входит в комплект поставки сигнализатора);
- F - предохранитель (автоматический выключатель) с рабочим током не более 2 А;
- M - электродвигатель вентилятора

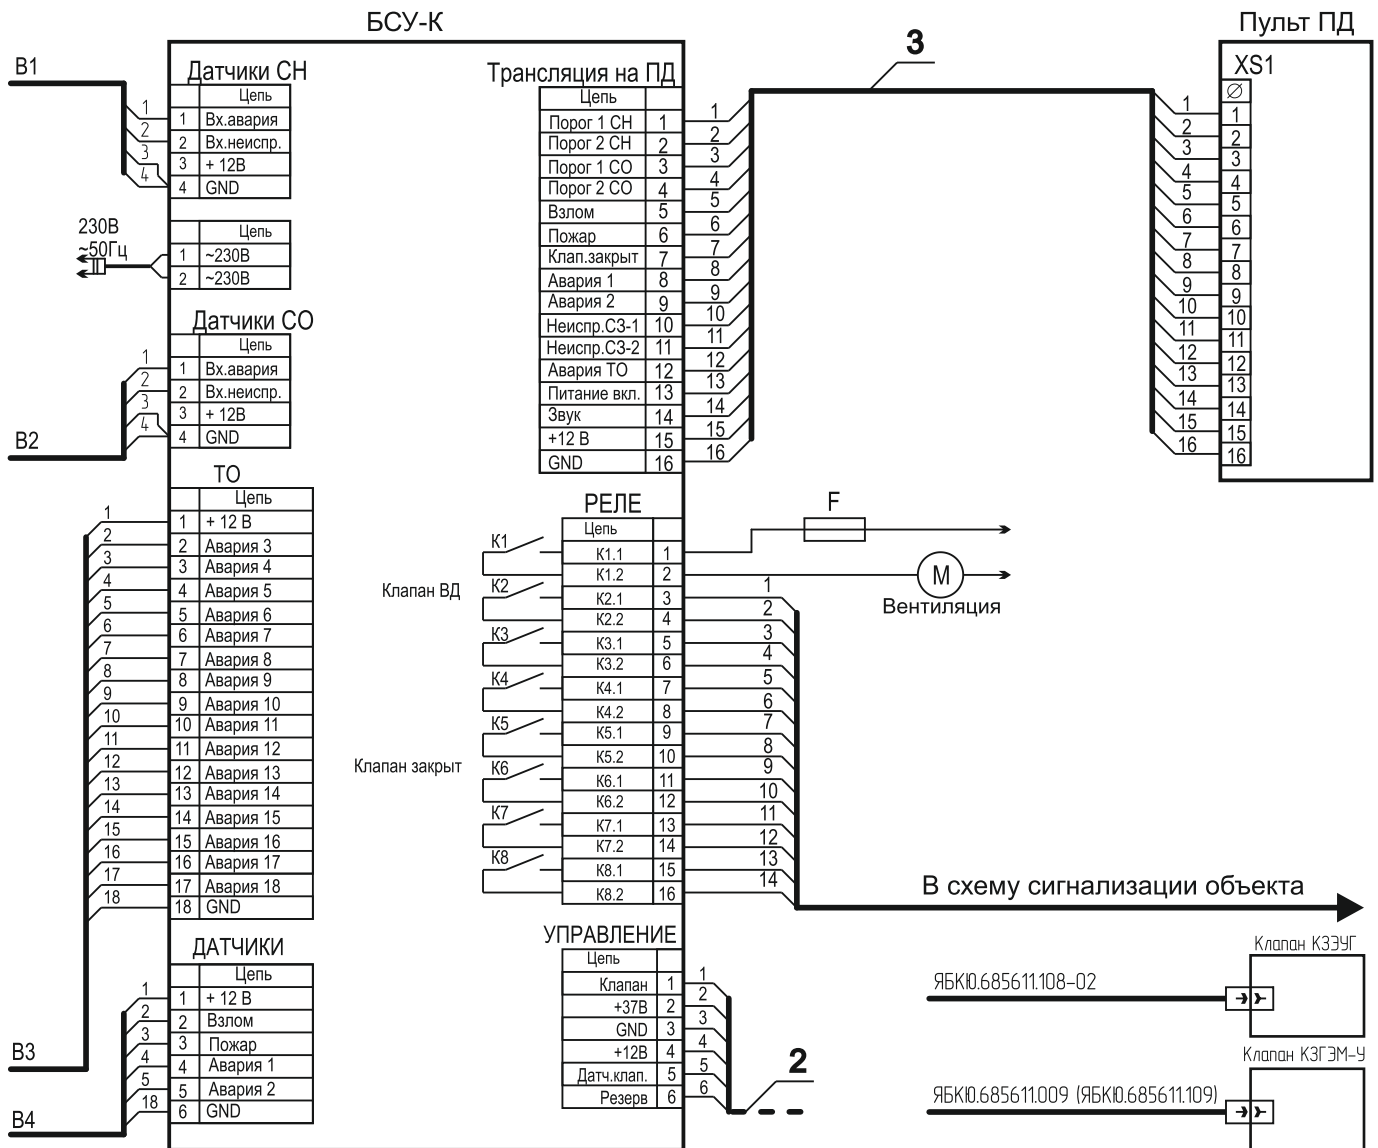

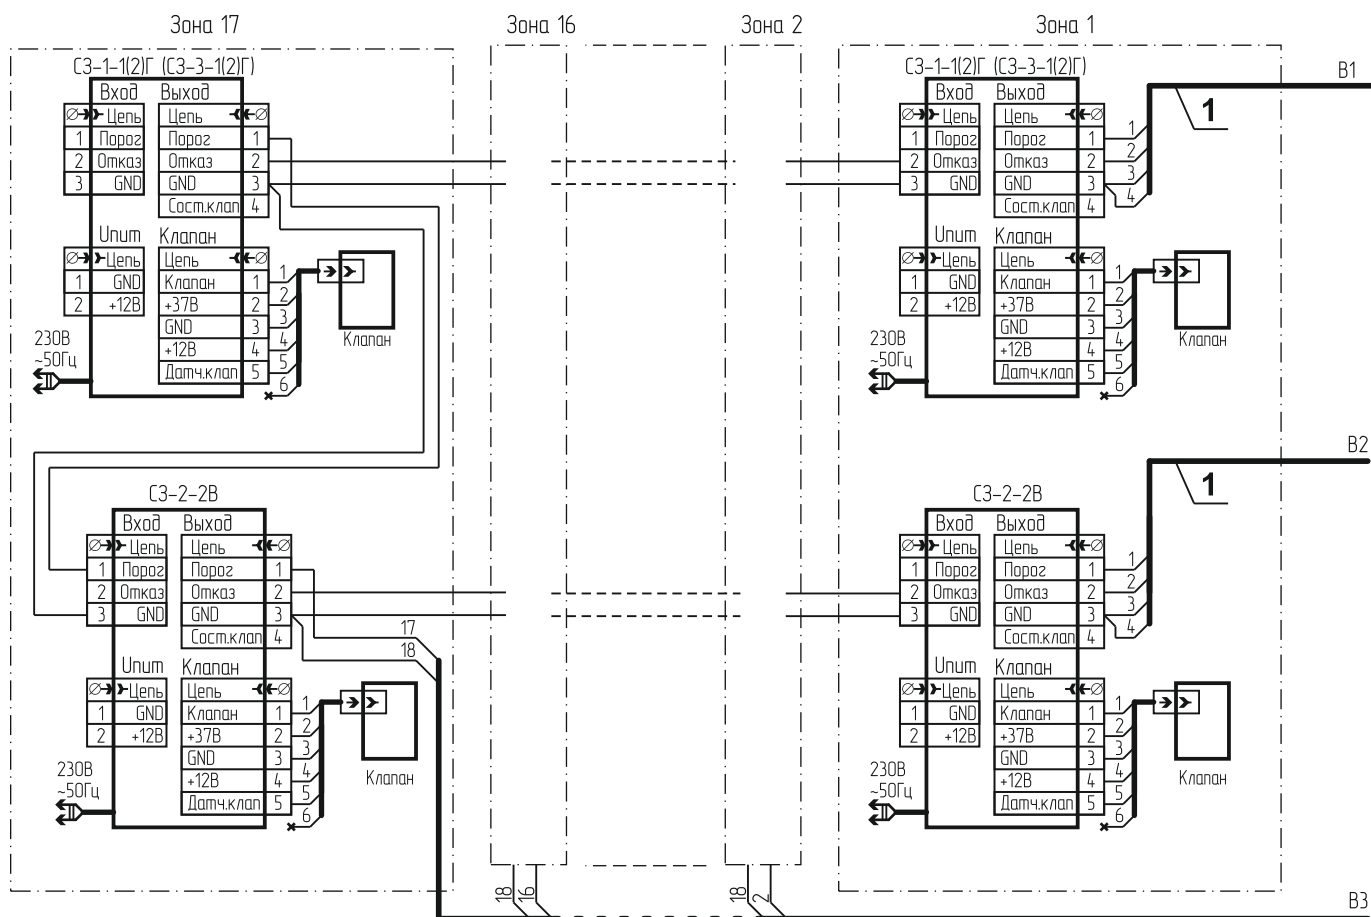

- 1 - кабель типа КСПВ 4x0,4 (УТР-2);
 - 2 - кабель клапана;
 - 3 - кабель с медными жилами сечением 0,2 ... 1,0 мм², например, два кабеля УТР-4;
 - F - предохранитель (автоматический выключатель) с рабочим током не более 2 А;
 - М - электродвигатель вентилятора.
- Соединения, показанные штриховой линией выполняются при необходимости.
Количество клапанов и места их подключения показаны условно.

Типовая схема соединений с БСУ-К EXPERT

БСУ-К

