
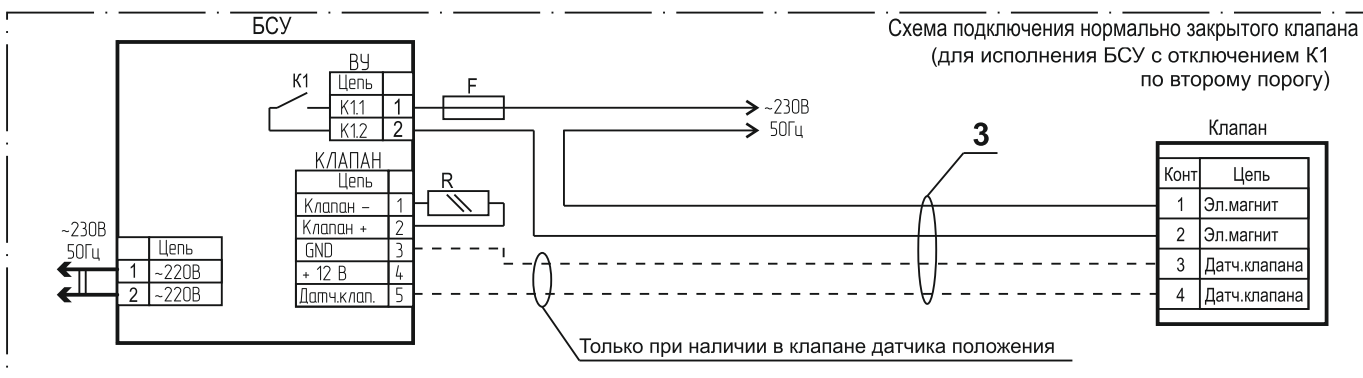


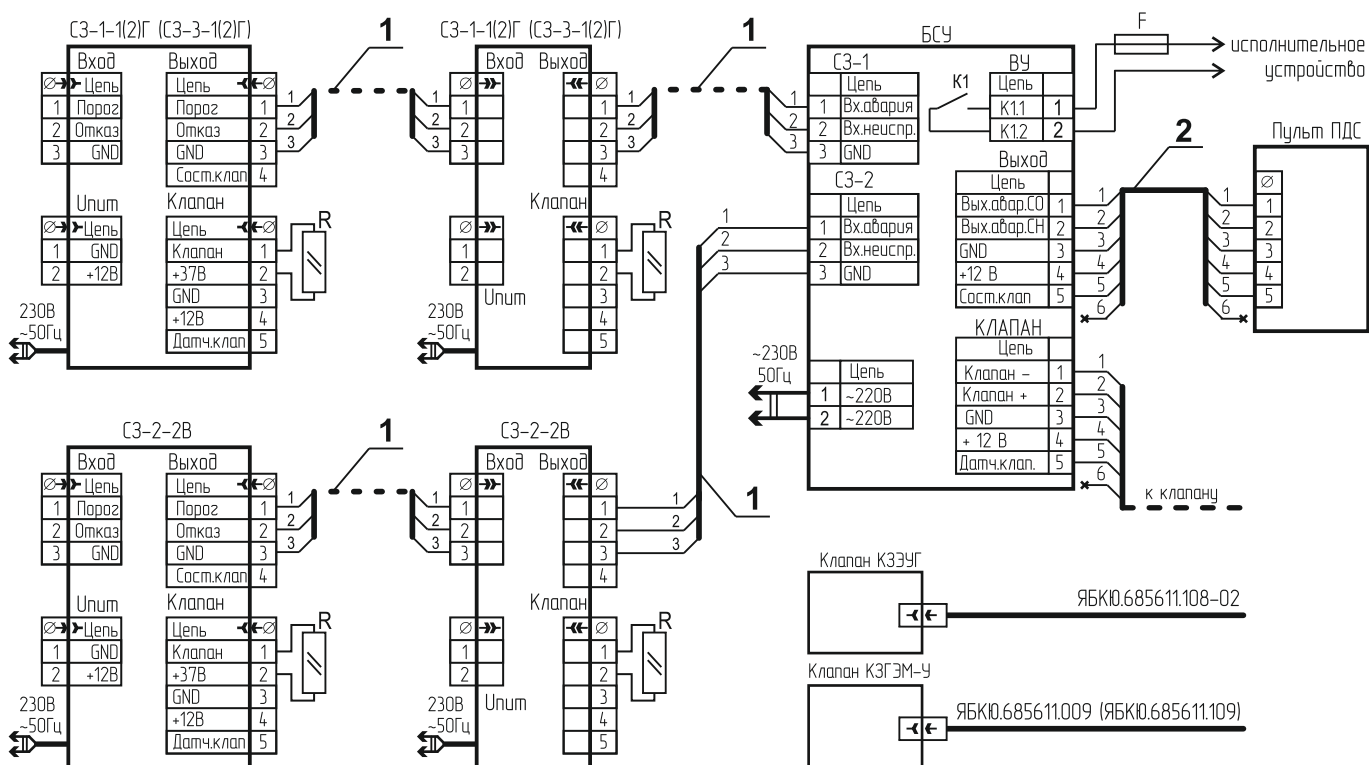

- 1 - кабель типа КСПВ 4х0,4 (УТР-4);
- 2 - кабель типа КСПВ 6х0,52 (УТР-4);
- 3 - кабель с медными жилами сечением 0,5 - 1,5мм²;
- F - предохранитель (автоматический выключатель) с рабочим током не более 2А;
- JP1, JP2 - проволочные перемычки
- R - имитатор клапана (резистор типа МЛТ-0,125-10кОм-20%).