


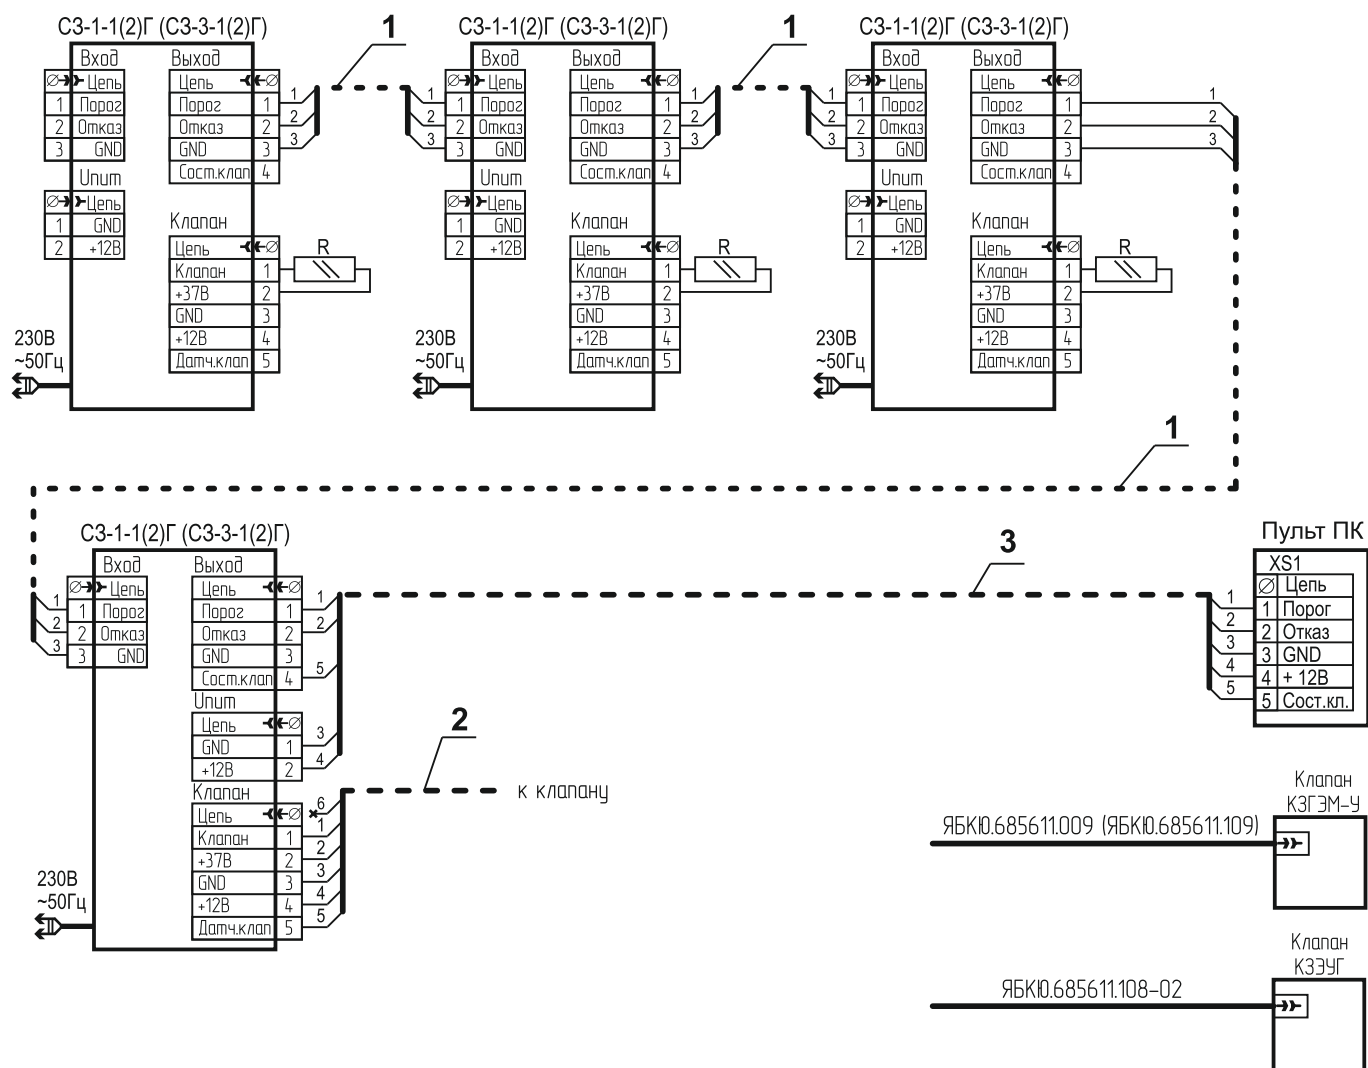

- 1 – кабель связи типа КСПВ 4х0,4 (УТР-4);  
 2 – кабель клапана;  
 3 – кабель пульта типа КСПВ 6х0,52 (УТР-4);  
 JP1, JP2 – проволочные перемычки  
 R – имитатор клапана (резистор типа МЛТ-0,25-10 кОм-20%)

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК®-1. Типовая схема соединений